



# Appréciation des résultats du CNPE de Belleville sur Loire par l'ASN

*Année 2012*



# Appréciation ASN - Résultats 2012

## Les actions de l'ASN

- **16 inspections** en 2012 :
  - Inspections thématiques Sûreté, environnement, radioprotection
  - Inspections inopinées lors de l'arrêt du réacteur n°2
- Suivi de l'arrêt du réacteur n°2 programmé en mai 2012
- Examen des dossiers d'incidents et de modifications

## L'appréciation de l'ASN

**En matière de sûreté**, des performances qui rejoignent globalement l'appréciation générale que l'ASN porte sur EDF, les actions engagées en matière de rigueur d'exploitation doivent être poursuivies.

Des résultats **en matière de radioprotection** satisfaisants.

Les performances **en matière d'environnement** restent en retrait ces dernières années.




# Appréciation ASN - Résultats 2012

## Indicateurs :


- Nombre d'événements significatifs déclarés à l'ASN en 2012 :  
**35** dont
  - 25 événements sûreté (*ESS*) dont 4 de niveau 1
  - 8 événements environnement (*ESE*)
  - 2 événements radioprotection (*ESR*)

- Une rigueur d'exploitation à consolider dans certains domaines (lignage, gestion des essais)
- Diagnostic et pilotage performant pour identifier et mettre en place des actions de progrès
- Vigilance sur l'organisation pour la détection et le suivi des écarts

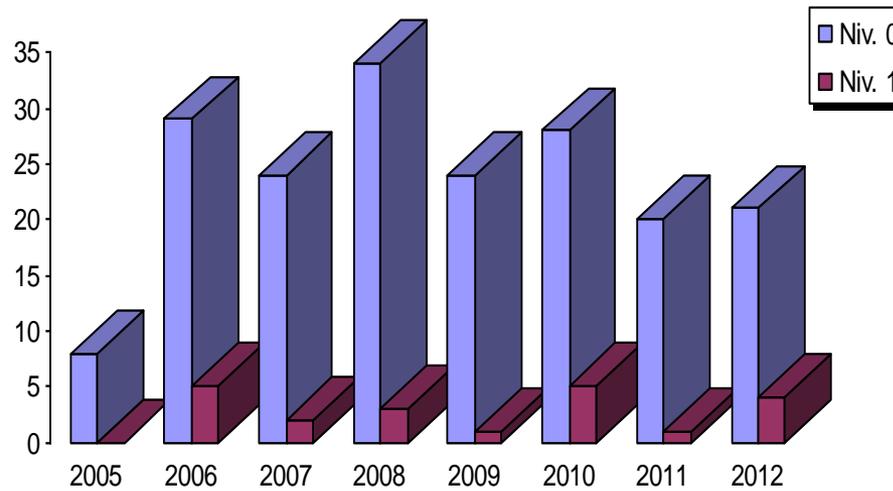

Le site présente des résultats satisfaisants en 2012 et poursuit ses actions pour améliorer le zonage et la radioprotection des intervenants.


Ces performances seront à confirmer en 2013 avec une campagne d'arrêt importante.

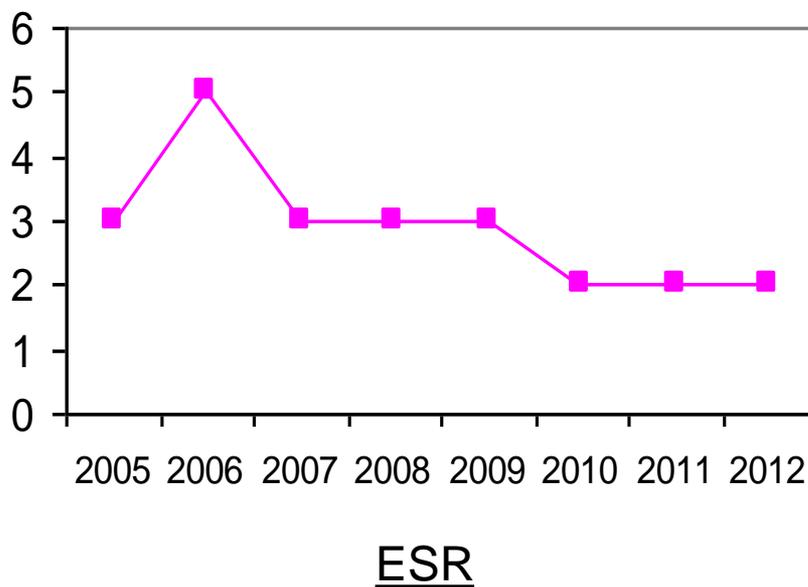

La fiabilité des matériels concourant à la protection de l'environnement s'est améliorée.

Cependant, le site présente encore de réelles difficultés dans la maîtrise des enjeux environnementaux :

- Absence de vision transverse aux différents services intervenant dans le domaine de l'environnement
- Manque de sensibilisation aux impacts potentiels environnementaux de certaines activités d'exploitation ou de maintenance
- Gestion des déchets et des aires de stockage/traitement perfectible
- Compétence et surveillance des prestataires à améliorer

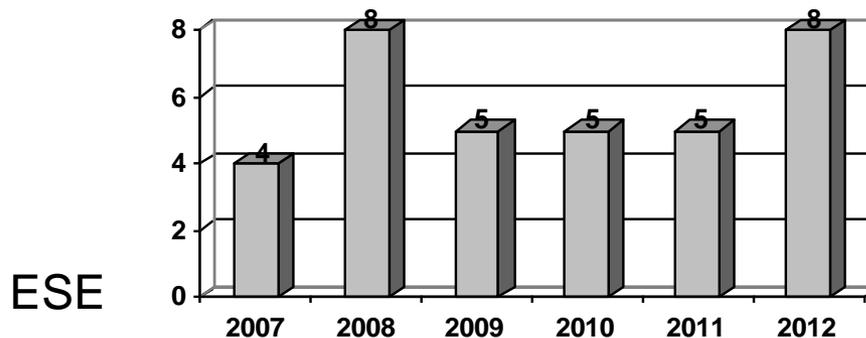



# Appréciation ASN - Résultats 2012

## Perspectives 2013

- Volume d'inspections maintenu
- Suivi des arrêts pour maintenance des réacteurs n°1 et n°2
- Suivi de l'intégration du REX Fukushima
- Poursuite de l'instruction du dossier de modifications des rejets du site et consultation imminente de la CLI sur le projet de prescriptions
- Finalisation des rapports de réexamen VD2 des réacteurs 1 et 2 pour une poursuite d'exploitation de 10 ans