



Bilan ASN du CNPE de Belleville-sur-Loire

Année 2013



Les actions de l'ASN

- 17 inspections pour une durée totale de 21 jours
 - thématiques Sûreté, environnement, radioprotection, transport
 - 1 inspection réactive à la suite de l'évènement significatif d'indisponibilité de la réfrigération de la piscine du bâtiment combustible le 23 janvier 2013
 - 5 jours en inspections inopinées sur les arrêts programmés des 2 réacteurs
 - 1 inspection « rejets » avec réalisation de prélèvements

- Suivi des 2 arrêts de réacteurs programmés en 2013

- Décision visant à renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans l'organisation du CNPE


- Instruction des dossiers de poursuite d'exploitation des 2 réacteurs

- Finalisation de l'instruction du dossier de modifications des rejets du site


Indicateurs :

- Nombre d'événements significatifs déclarés à l'ASN en 2013 : **47** dont
 - **39** événements sûreté (*ESS*)
 - **4** événements environnement (*ESE*)
 - **4** événements radioprotection (*ESR*)

Les évènements significatifs
(tous domaines confondus)

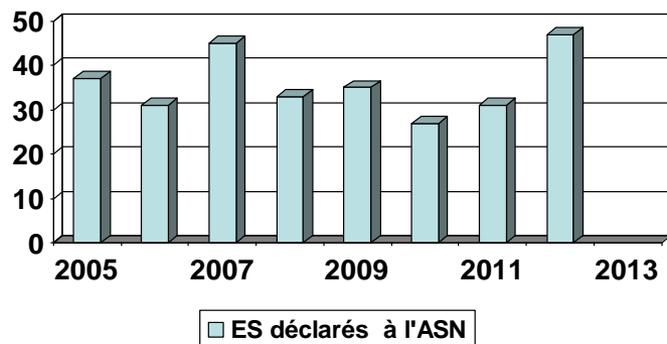

Les évènements sûreté

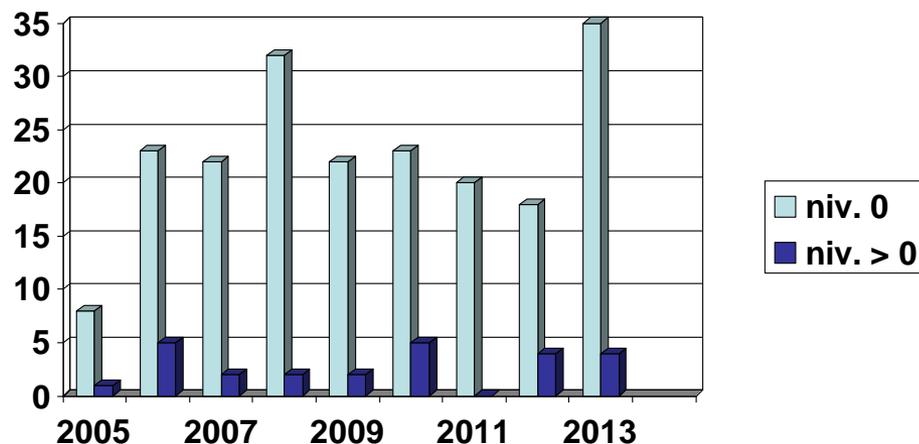

- Inspections 2014 : volume maintenu
 - 1 inspection « renforcée » dans le domaine de l'environnement

- Suivi de l'arrêt pour maintenance du réacteur n°1
 - Épreuves décennales de requalification du circuit secondaire

- Finalisation des rapports de réexamen VD2 des réacteurs 1 et 2 pour une poursuite d'exploitation de 10 ans